

# 新型コロナウイルスの感染拡大

## 今、ク店経営者が知っておくべきこと

新型コロナウイルスの感染拡大が日本にも広がっていることを受け、4月7日に7都府県に特別措置法に基づく緊急事態宣言を発出していた政府は16日、対象を全都道府県に拡大した。期間は5月6日まで。国内の感染者数は1万人を突破するなど急増しており、いつ誰が感染してもおかしくないような状況にある。

その一方、自治体等から休業要請される業種もある中、クリーニングは生活必需サービスとして十分に感染拡大防止対策

が、現段階ではこれを全に協力し、命令・指導を受ける、④保健所の命令・指導に従い、消毒および濃厚接触者の管理を行う、⑤さらに感染者が発生した場合、⑥自宅待機期間が終了した者について、⑦全員が職場復帰するまで、濃厚接触者の管理を継続する――の7項目に手続きを分けている。

◆7項目の手続き

日本商工会議所では、感染者が発生した場合の対応について、①感染者の発生を知る、②感染経路の調査、③濃厚接触者の特定、④濃厚接触者の管理、⑤濃厚接触者の自宅待機、⑥濃厚接触者の経過観察、⑦濃厚接触者の就業許可の7項目に手続きを分けている。

感染者の居住地の保健所は勤務先を管轄する保健所に対し、疫学調査を実施するように依頼する。事業者は管轄保健所からの疫学調査実施の連絡により、職員の感染を知ることになる。なお、感染者発生後の営業は事業所の自己負担となる。専門業者が必要な場合や自力で対処可能な場合があり、保健所の命令の内容による。

対策責任者は、保健所の命令を受けた部分の消毒が完了するまで、可能であれば非濃厚接触者も含め出勤を控えさせる。消毒の範囲は感染者や濃厚接触者がどこでどのような作業をしていたかによって様々なケースがある。

この点について、横浜市保健所は「新型コロナウイルスは飛沫感染、接触感染が感染ルートとされていることから、クリーニング店の場合、店舗では入口や受付周辺、工場では感染者の持ち場や機械の接触面など」さらに、「状況によっては品物の洗い直しも必要となる。店舗で感染者が出た場合はその店舗で受けた分のみで済むが、工場の場合は膨大な量の品物の洗い直しが迫られるケースもあり、クリーニング業者が特に注意しなくてはならないのは、工場で感染者の発生を防ぐこと」と説明していた。

■感染者発生時の公表も事業者が判断

全ての濃厚接触者（自宅待機者・通常出勤者の双方について、毎日健康状態（体温、咳、倦怠感の有無など）を自己チェックさせ、毎日その結果を取りまとめて保健所

感染者に手で一定時間触れた者、または目安として2m以内で一定時間会話などの接触があった者――と定義されている。

なお、濃厚接触者と特定した行動把握を行い、濃厚接触者の中で、体調に異常が認められる者に、自宅待機は事業所の責任者（対策責任者）の判断に任せられる。必ずしも濃厚接触者＝自宅待機ではない。

に報告し、異常が認められた場合には保健所の指示に従う。濃厚接触者に関する保健所とのやり取りは個人情報を含むため、取り扱いには十分注意したい。なお、この点も誤解されやすいが、感染者の発生を対外的に公表することにはない。お客や地域社会への対応上の必要に応じて、適宜判断する。

スペースの関係で、⑤以降は割愛するが、最後に改めてポイントを記載する。

①感染者が出ても強制的な営業停止はない


②濃厚接触者でも体調に異常がない場合、対策責任者の判断で出勤可能

③消毒費用は自己負担

④クリーニング業において特に注意すべきは工場での発生を防ぐこと

⑤感染者が出た場合の公表義務はない

なお、企業が従業員を休業させた場合に支給する「雇用調整助成金」もあり、詳細は事業者を管轄する労働局まで。

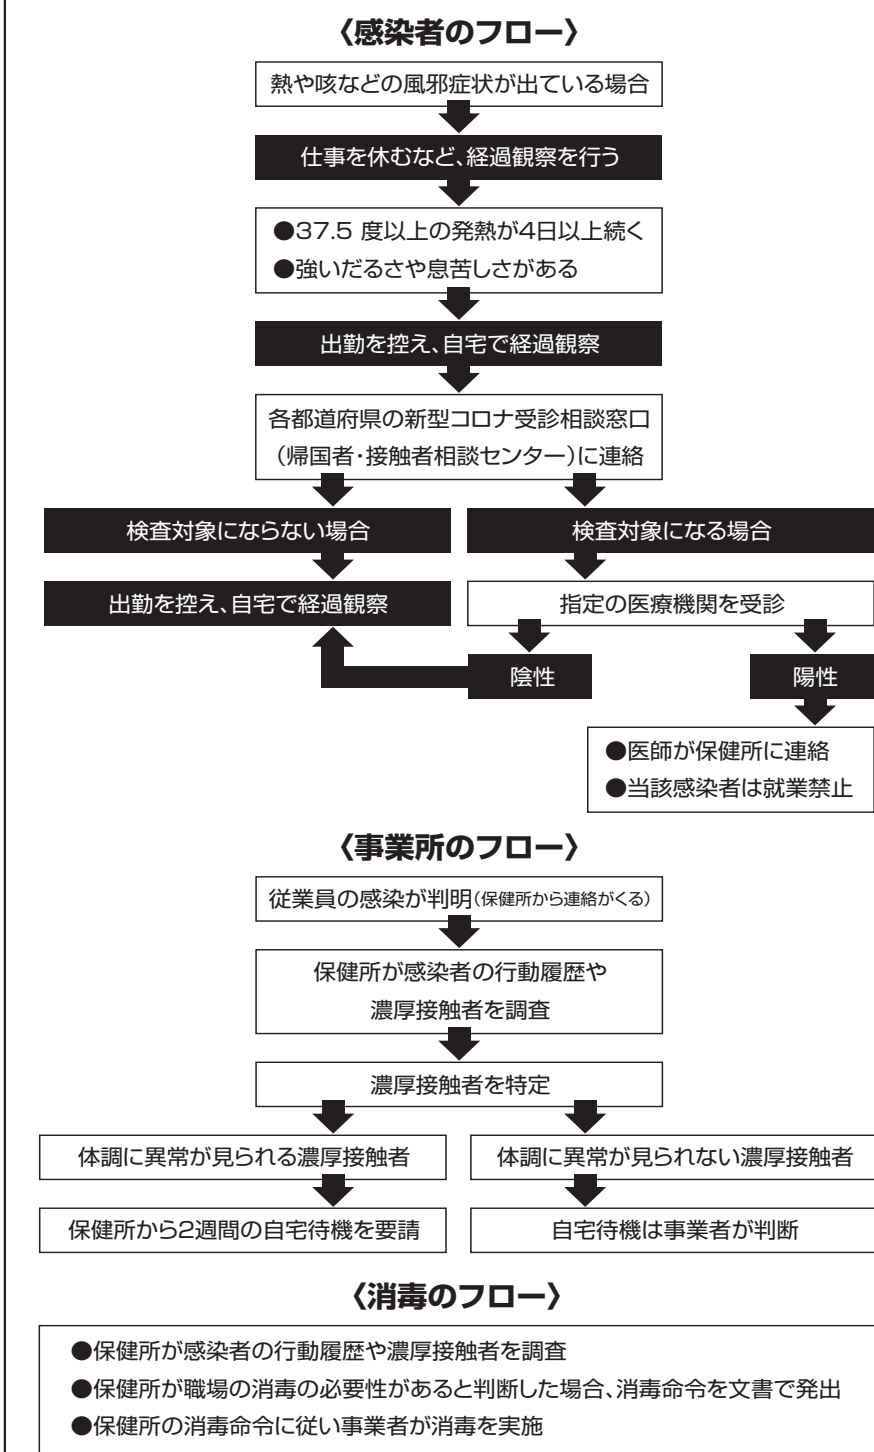

▲日本商工会議所が作成したフローチャートを〈感染者のフロー〉〈事業者のフロー〉〈消毒のフロー〉に分けた

## 省エネを極めれば、工場は強くなる。



ミウラならではの  
高効率を実現！  
小型貫流蒸気ボイラSQ



年間  
500万円\*  
削減

高温の熱水（ドレン）から  
低圧の蒸気を取りだす！  
フラッシュ蒸気発生装置  
HJ-4000

\*ボイラ燃料費の下記条件での試算値。  
お客様の使用条件によって異なります。  
ドレン回収量4,000kg/h・稼働時間  
3,000h/年・蒸気単価5,600円/t・ドレン  
圧力0.8MPa・フラッシュ蒸気圧力0.2MPa、  
フラッシュ蒸気発生量330kg/h

## まずは「省エネ診断」。

そのひらめきに、愛はあるか。



熱・水・環境のベストパートナー

MiURA

三浦工業株式会社

TEL.089-979-7000 FAX.089-978-2321 〒799-2696 愛媛県松山市堀江町7番地